

## Siedlungsentwässerung


## Schächte / Kammern

Kontrollschacht  
Fertigschacht

73.31

- Für die Ein- und Ausläufe werden Schachtmuffen mit Dichtungen oder die gewünschten Rohrmaterialien eingebaut
- Die Ausbildung der Bankette und Durchlaufrinnen hat nach den Richtlinien ab 73.11 zu erfolgen
- Das Dichtungssystem der aufzusetzenden Schachtrohre muss dem des Schachtunterteils entsprechen
- Der Schachtoberbau inkl. Deckel ist gemäss Richtlinie 73.81 / 73.82 auszuführen
- Einsteigvorrichtungen und Trittnischen sind gemäss Richtlinie 73.91 einzubauen

### Schematische Darstellung

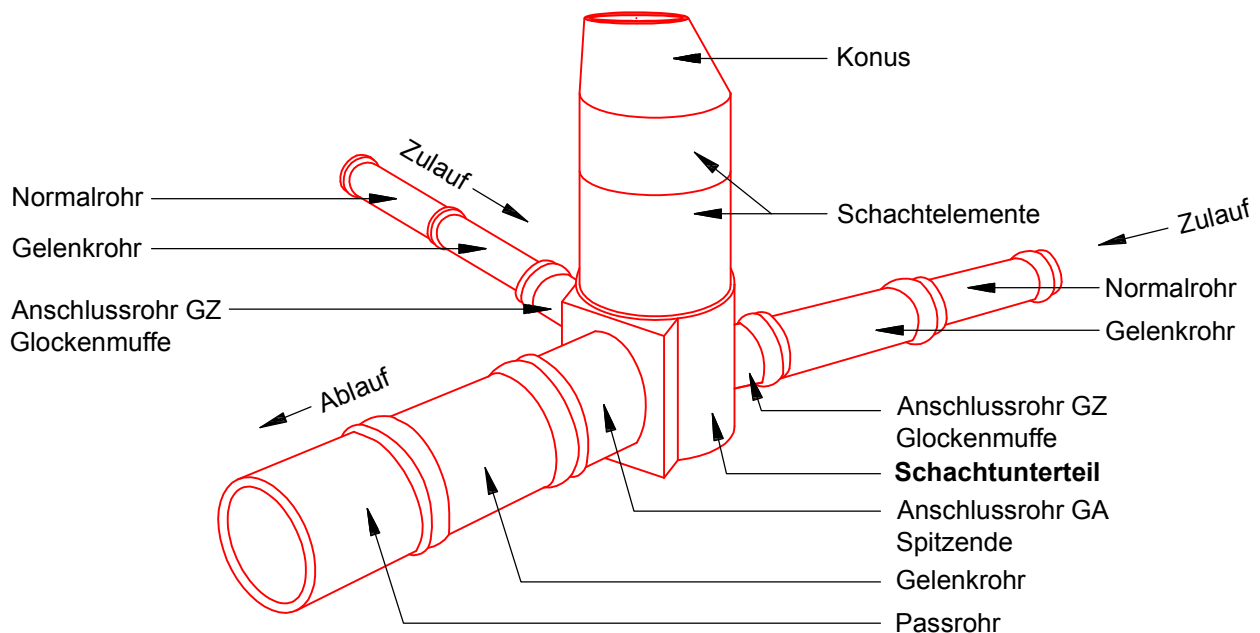

Beton und Mörtel für das Schachtunterteil müssen einen erhöhten Sulfatwiderstand aufweisen. Die Fertigung erfolgt im Werk nach Plan und auf Bestellung des Unternehmers