

Siedlungsentwässerung



Schächte / Kammern

Kontrollschacht

Zwischenschacht bei grossen Leitungen

73.41

Pressrohrkanal ab DN 1000

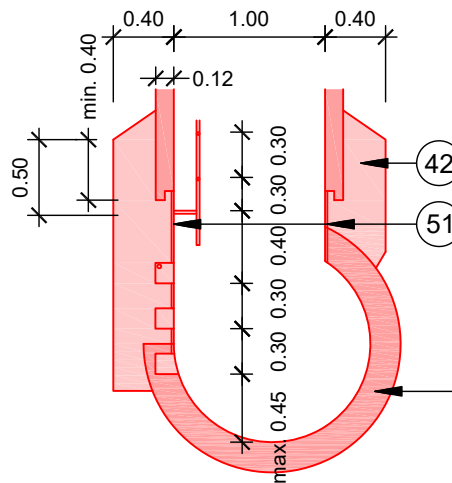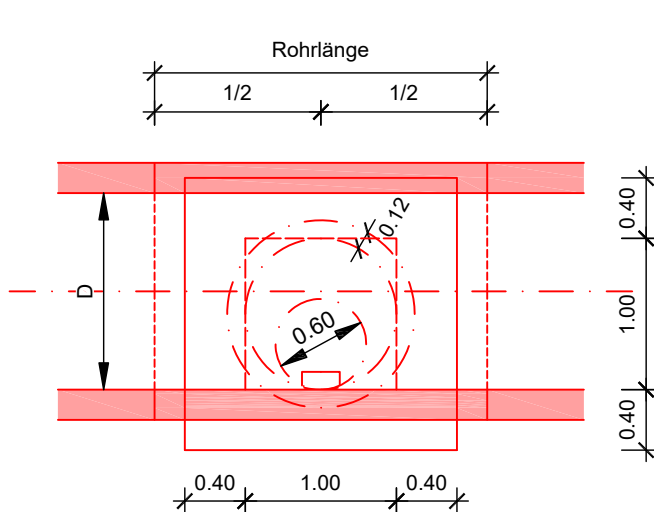

Schachteinstieg gem.
Richtlinie 73.12



(42) **Konstruktionsbeton S**

(51) **Zementmörtelüberzug**

Trittnischen gem.
Richtlinie 73.91

Vortriebsrohr

Eikanal ab DN 700 / 1050

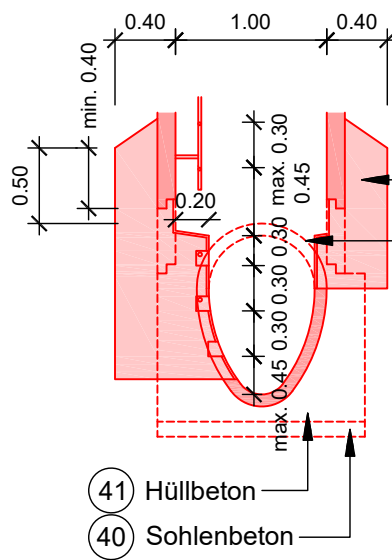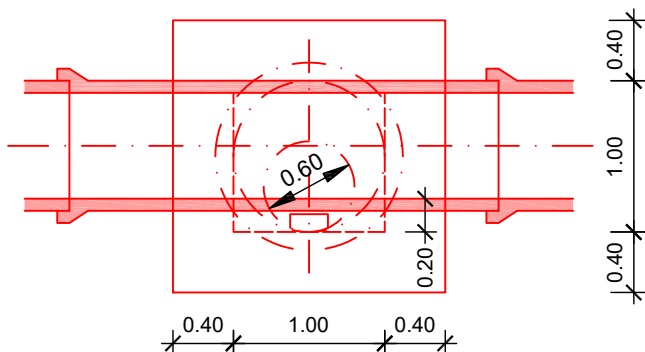

Schachteinstieg gem.
Richtlinie 73.12

(42) **Konstruktionsbeton S**

(51) **Zementmörtelüberzug**

Trittnischen gem.
Richtlinie 73.91

(41) **Hüllbeton**

(40) **Sohlenbeton**

0.05 - 0.10
0.10
0.75 de

Spezifikation der Baustoffe mit Nummern siehe Richtlinie 71.11